


INZELHEIT C

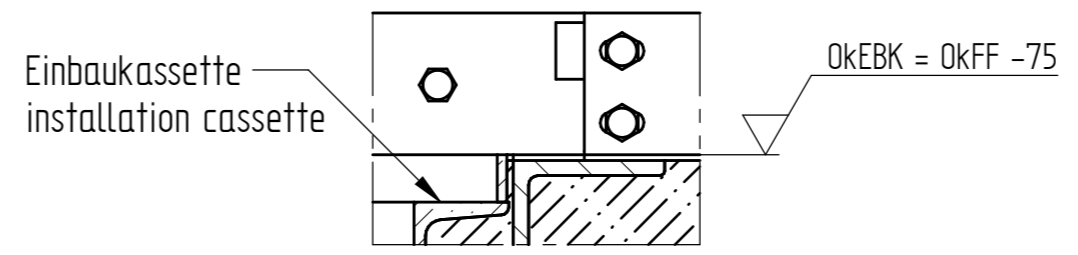

INZELHEIT D

A-A

	3,5 t
Mx	max. 30 kNm
My	max. 20 kNm
F	max. 45 kN

UNI-Lift 2.35

Alle Maße sind Mindestmaße in mm
all dimension are minimum in mm

Stempelabstand 1500 (3,5t)
piston distance 1500 (3,5t)

= Mindestmaß, sonst nach Bodenbeschaffenheit
= minimum, otherwise acc. to foundation requirements

<p>Herrmann AG Bahnhofstr. 32 93483 Posing</p>	Zeichnungsnummer
	FP1500-FN
<p>Fundamentplan UNI-Lift SA1500 flureben Foundation plan UNI-Lift SA1500 floor level</p>	Stand
Standard, Mini, Midi, Maxi	15.03.23 Zst. 0

C-C

Füllbeton C20/25 bewehrt
concrete C20/25 reinforced

Füllbeton C12/15 in 3 Etappen
ohne Rüttler nach Ausrichten und Fixieren
der Kassette gleichm. ringsum einbringen
Jede Etappe 12 Std. abbinden lassen

fill in filling concrete C12/15 in 3 steps
without vibration after adjustment and
fixation of the cassette.
in every steps to be hardening for 12 hours

Einbaukassette
installation cassette